

**Anthony Davy**  
**GÉOBIOLOGUE professionnel depuis 2004**

**Spécialisé dans les pollutions électromagnétiques**  
**Conseiller en bio-construction et radon**

[www.geobiologuepro.fr](http://www.geobiologuepro.fr)

Mon métier :

**Réduire votre exposition aux pollutions électromagnétiques et rayonnements telluriques.**  
**Informer, mesurer, apporter des solutions vérifiables.**

**9H à 9h30 : Visite** de la maison avec les propriétaires

**9H30 à 10h30 : Détection** des rayonnements telluriques (veine d'eau, faille...)

**Proposition de solutions** pour s'écarter de cette exposition.




**10h30 à 12H30 : Mesures** des champs électromagnétiques basses et hautes fréquences, mise à la terre...


**Proposition de solutions** pour réduire, voire supprimer votre exposition.

Éloignement, reparamétrage, mise à la terre, blindage, interrupteurs automatique de champs...


Avant

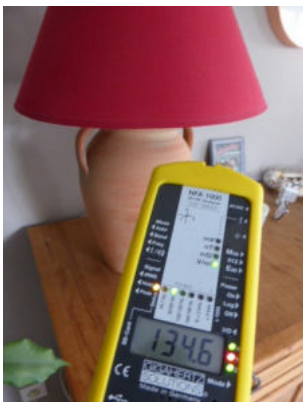


après

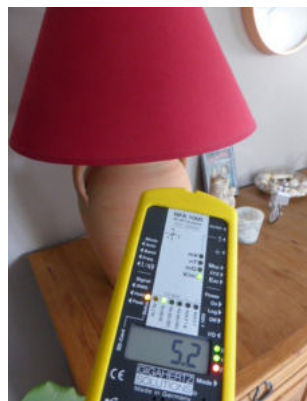


Avant

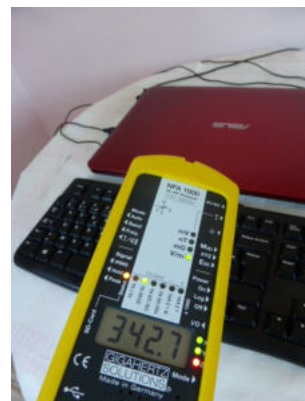

après

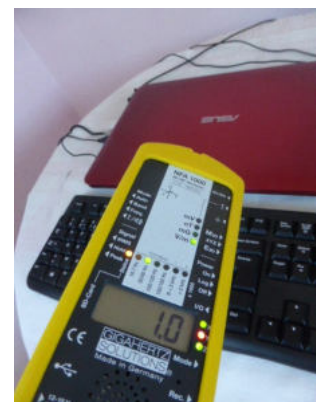

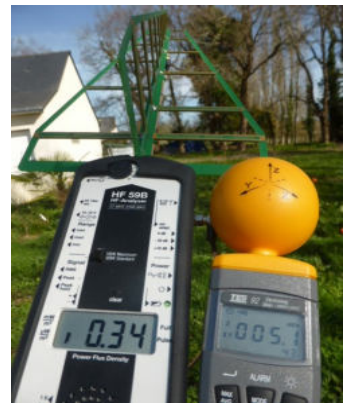

**Après chaque étude une facture et un rapport très complet (plans, photos, normes, solutions) sont remis.**

**Facture n°944**  
Date: 28 11 18

Anthony Davy  
Géobiologue  
geobiologuepro.fr

Étude maison  
Mme et Mr  
29000 Quimper

Mesures des pollutions électromagnétiques	
Détections / mesures des veines d'eau	
Conseils	290
Rapport	50
Déplacement	0
SOUS-TOTAL	340,00
TVA NON APLICABLE ART 293 B DU CGI	
TOTAL	340,0

Payé

Anthony Davy  
Stang Quelfen  
29910 Trégunc  
Téléphone : 02.98.50.02.18  
Messagerie : a.davy.geobiologue@free.fr

SIRET : 452 285 503 00019 - CODE APE : 7490 B

Rapport d'étude Géobiologique n° 898 -09-19

Anthony Davy  
**GÉOBIOLOGUE**  
Spécialisé dans les pollutions électromagnétiques  
Conseiller en bio-construction

**RAPPORT**  
**D'ÉTUDE GÉOBIOLOGIQUE**

N° 898 -09-19  
Maison d'habitation  
Mme et Mr  
4 Allée des  
29000 Quimper

Stang Quelfen - 29910 Trégunc - Tel 0298500218  
Messagerie : a.davy.geobiologue@free.fr  
Code APE 7490 B - Siret 4522865030019

[www.geobiologuepro.fr](http://www.geobiologuepro.fr)

Anthony Davy Géobiologue Code APE 7490 B Siret 452 285 503 00019

Rapport d'étude Géobiologique n° 898 -09-19

**Solution n°1:** vous pouvez installer un filin de mise à la terre, relié à la terre, entre le lit et la cloison, pour supprimer le petit champ électrique qui vient de qui vient de la cloison.  
Pour supprimer le champ électrique qui vient des chaises ou du plafond (ou des câbles électriques près de 10) il est possible de faire installer au plafond électrique un interrupteur automatique de champs (IAC, voir annexes), par un électricien professionnel spécialisé.  
Cet IAC devra être connecté aux circuits électriques à l'origine des rayonnements, ces circuits auront préalablement été identifiés par un diagnostic.  
L'IAC est destiné à stopper les champs électromagnétiques pour les chambres.  
Pour que l'IAC fonctionne dans la chambre, votre appareil ne doit coter branché.

**Donc la salle:**

- Miseur : 85,7 V/m à 10 cm, 10 V/m à 1 m de la télévision droite (non débranchée).

**Solution 2:** débrancher lors utilisation avec une multiprise ou avec une prise télécommandée (vérifier au préalable que la prise se trouve bien à droite au niveau de la prise) ou installer un câble avec port USB de mise à la terre.

9,9 V/m à 10 cm (débranché)

Anthony Davy Géobiologue Code APE 7490 B Siret 452 285 503 00019

**Stang Quelfen - 29910 Trégunc - Tel : 0298500218**  
**Messagerie : a.davy.geobiologue@free.fr**  
Code APE 7490 B - Siret 4522865030019